




Manual de Identidade Visual

EDLO



DIAGRAMA CONSTRUTIVO

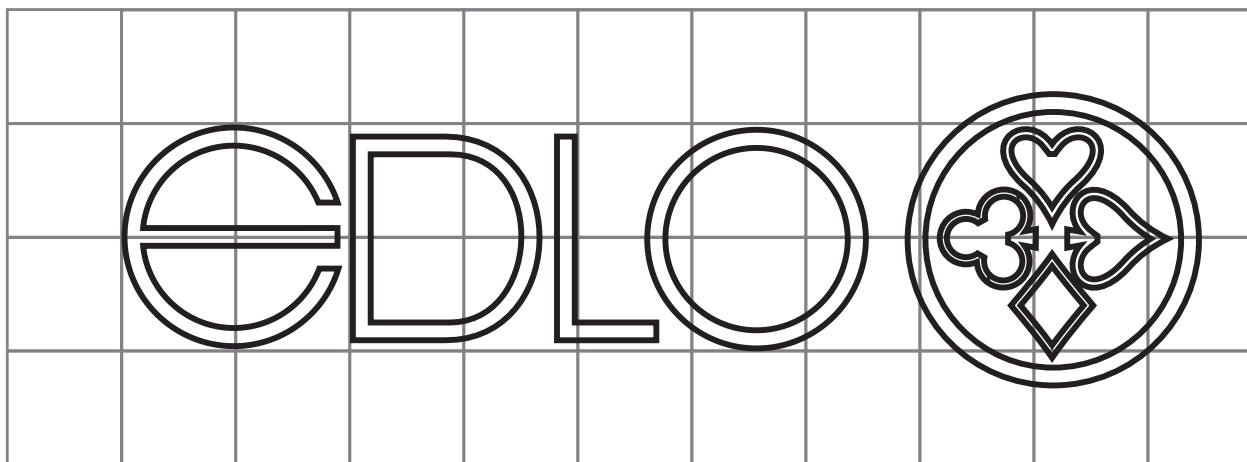

ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA

Em uma distância obtida a partir do símbolo contido na marca não deverá ser colocado nenhum elemento para não interferir na Identidade Visual.



REDUÇÃO MÁXIMA

Para melhor visualização a Identidade Visual não deverá ser usada em tamanho menor que 25mm



PADRÃO CROMÁTICO



Pantone		CMYK	RGB
	349C	C100 M50 Y100 K0	R27 G112 B64
	100% Preto	C100 M100 Y100 K100	R0 G0 B0

VERSÕES MONOCROMÁTICAS

Em positivo



Em negativo



Em meio-tom de preto




 50% Preto

APLICAÇÃO EM FUNDOS COLORIDOS



APLICAÇÃO EM FUNDOS FOTOGRÁFICOS

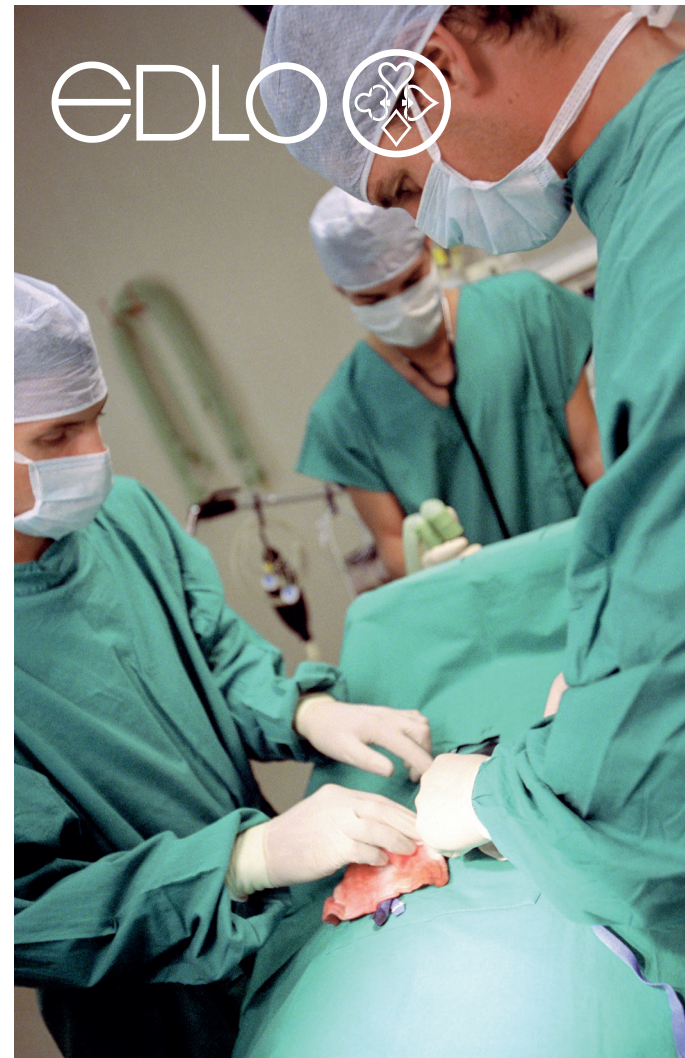

Optima - Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Optima - Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Optima - Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789*

Optima - Bold Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789***

USOS INDEVIDOS

Formas **inadequadas** de utilizar a Identidade Visual:

Distorcer a Identidade Visual



Alterar as cores



Alterar a disposição dos elementos



Usar redução maior que 20 mm



ASSINATURA COM ENDEREÇAMENTO



ITM Indústria de Tecnologias Médicas Ltda.
Rua Berto Círio, 751 Canoas RS Brasil Cep.: 92420-030
Fone: (51) 3052 3900 Fax: (51)3052 3942
www.edlo.com.br